

Obra

Projeto Elétrico

07/25

PEDICATRIA SANTA CASA

Local: R. EDUARDO SANTOS PEREIRA, 88 – CENTRO, CAMPO GRANDE

ALTA C

Empresa responsável pelo projeto

PROLUX ENGENHARIA LTDA

Autôr da obra

Dados da Empresa

PROLUX ENGENHARIA LTDA

Autôr da obra

Projeto Elétrico

07/25

07/25






Projeto Elétrico

07/25

07/25

LEGENDA:

- TOMADA 127V 10A, EM CX. 4"x2" – H=300M
- TOMADA BAXA 220V 10A (MILO VERMELHO) EM CX. 4"x2" – H=300M
- TOMADA 127V 10A, EM CX. 4"x2" – H=1100M
- TOMADA DUPLA BAXA 127V 10A, EM CX. 4"x2" – H= 300M
- TOMADA DUPLA MÉDIA 127V 10A, EM CX. 4"x2" – H= 1100M
- TOMADA 127V 20A, EM CX. 4"x2" – H=300M
- TOMADA BAXA 220V 20A (MILO VERMELHO) EM CX. 4"x2" – H=300M
- QUADRO DE PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO IT MÉDICO EM 127V
- CX. METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA DE 20X20X100M – H=INDICADA
- TE HORIZONTAL 90° 1/2" 200X100MM
- SAÍDA P/ ELTROTUDO 1" EM ELTROTALHA DE 200 MM
- CLIVIA VERTICAL EXTERNA 90° 1/2" 200X100MM
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QDLT) CONF. DIAGRAMA – H=1,70M (FS)
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE EMERGÊNCIA (QDGE)
- QUADRO DE PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IT MÉDICO EM 220V
- QUADRO DE DR
- ELTROTUDO DE ENERGIA PELA PAREDE
- ELTROTUDO DE ENERGIA PELO TETO
- ELTROTUDO DE ENERGIA PELO PISO
- DUTO AÉREO PERFORADO 1" 200X100MM
- NEUTRO, FASE, TERRA

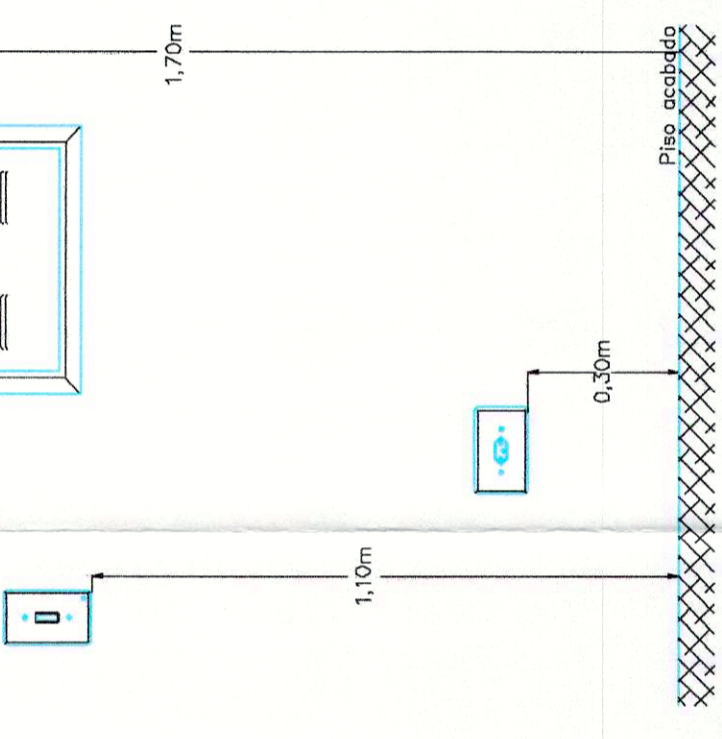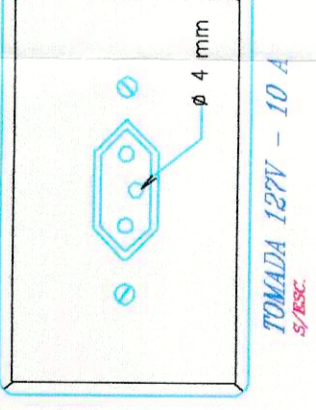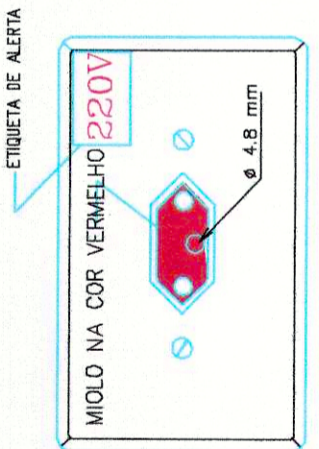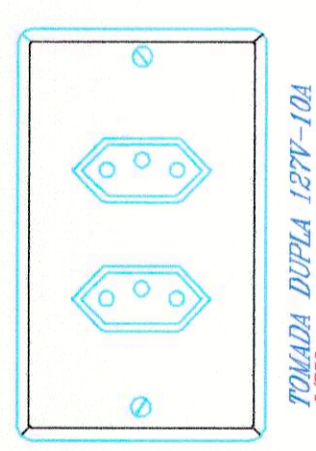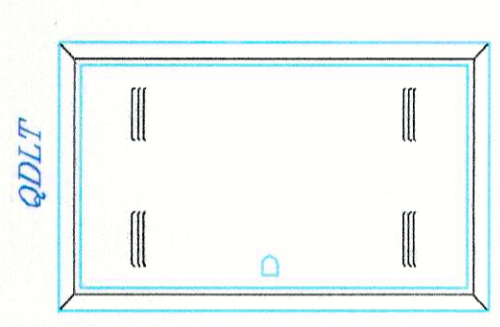

DET. 01 - INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

NOTAS

- 01) ELTROTUDO NÃO COVARO SEM DEVIDO CUIDADO
- 02) ELTROTUDO NÃO COVARO SEM DEVIDO CUIDADO
- 03) ELTROTUDO NÃO COVARO SEM DEVIDO CUIDADO
- 04) ELTROTUDO NÃO COVARO SEM DEVIDO CUIDADO
- 05) ELTROTUDO NÃO COVARO SEM DEVIDO CUIDADO
- 06) ELTROTUDO NÃO COVARO SEM DEVIDO CUIDADO
- 07) ELTROTUDO NÃO COVARO SEM DEVIDO CUIDADO
- 08) ELTROTUDO NÃO COVARO SEM DEVIDO CUIDADO
- 09) ELTROTUDO NÃO COVARO SEM DEVIDO CUIDADO
- 10) ELTROTUDO NÃO COVARO SEM DEVIDO CUIDADO
- 11) ELTROTUDO NÃO COVARO SEM DEVIDO CUIDADO

| PADRÃO | CONSUMO | VALOR |
|--------|---------|-------|
| 1 | 7 | 0,00 |
| 2 | 7 | 0,00 |
| 3 | 7 | 0,00 |
| 4 | 7 | 0,00 |
| 5 | 7 | 0,00 |
| 6 | 7 | 0,00 |
| 7 | 7 | 0,00 |
| 8 | 7 | 0,00 |
| 9 | 7 | 0,00 |
| 10 | 7 | 0,00 |
| 11 | 7 | 0,00 |
| 12 | 7 | 0,00 |
| 13 | 7 | 0,00 |
| 14 | 7 | 0,00 |
| 15 | 7 | 0,00 |
| 16 | 7 | 0,00 |
| 17 | 7 | 0,00 |
| 18 | 7 | 0,00 |
| 19 | 7 | 0,00 |
| 20 | 7 | 0,00 |
| 21 | 7 | 0,00 |
| 22 | 7 | 0,00 |
| 23 | 7 | 0,00 |
| 24 | 7 | 0,00 |
| 25 | 7 | 0,00 |
| 26 | 7 | 0,00 |
| 27 | 7 | 0,00 |
| 28 | 7 | 0,00 |
| 29 | 7 | 0,00 |
| 30 | 7 | 0,00 |

