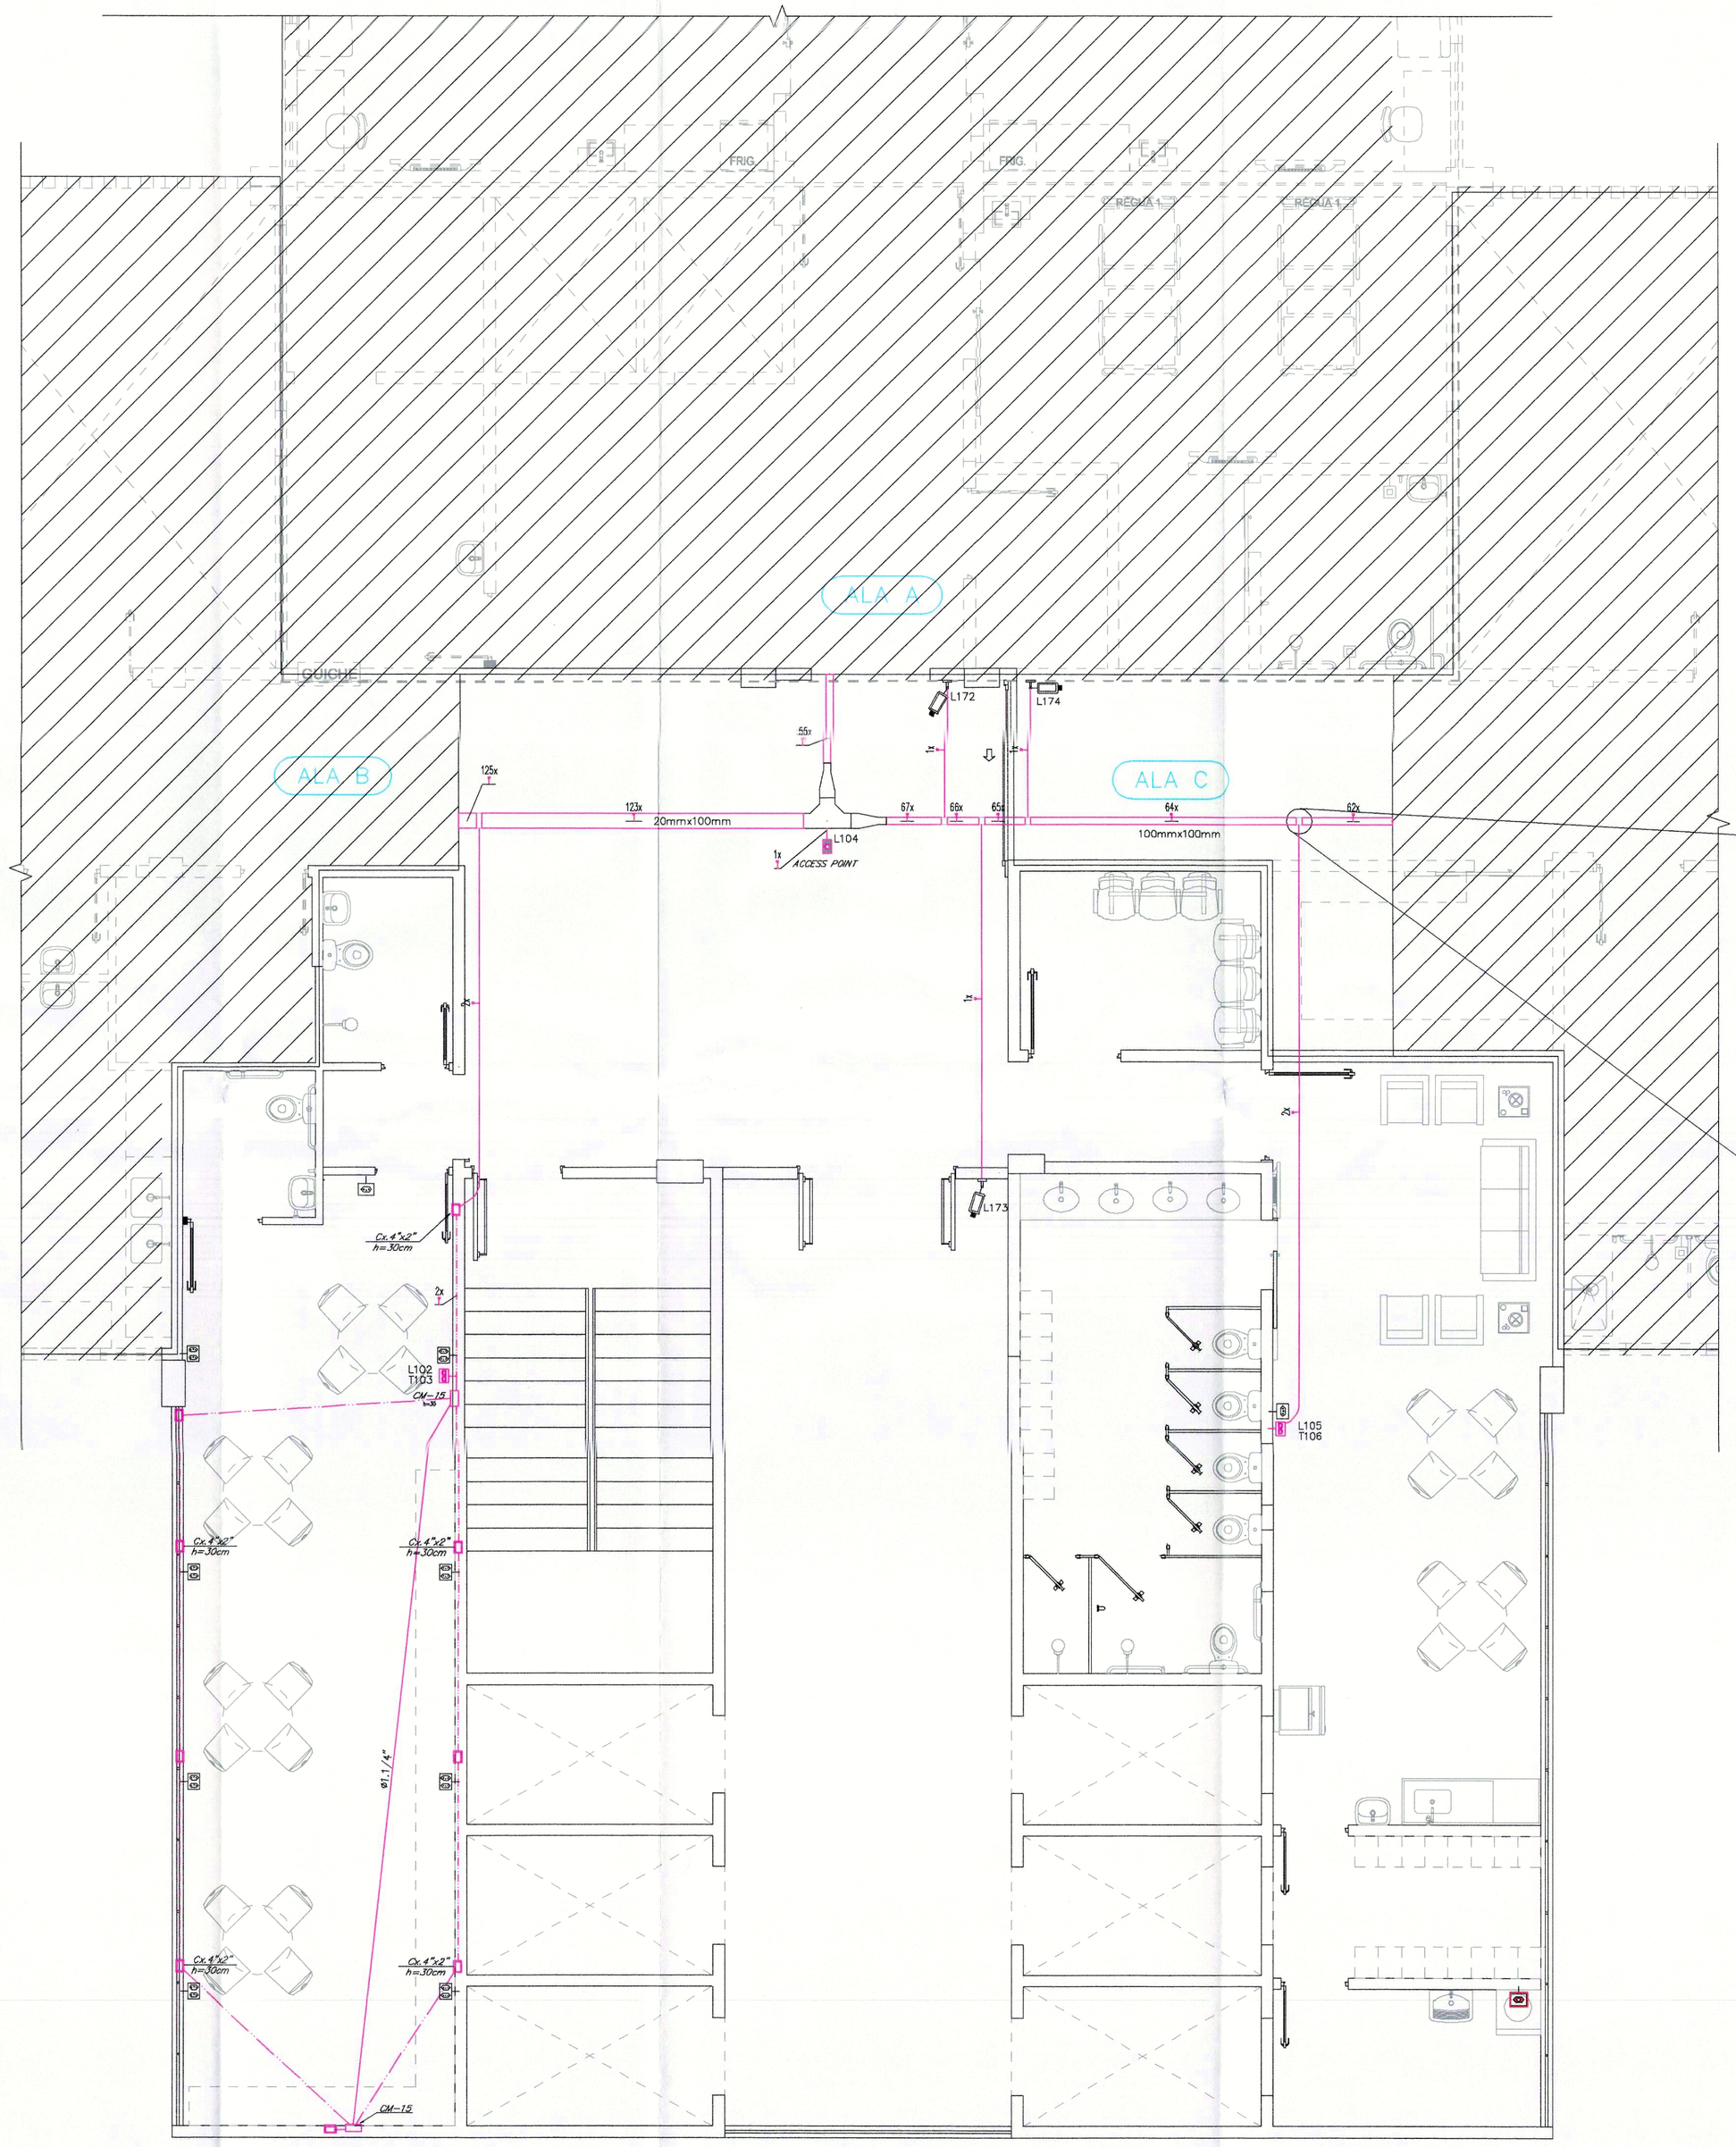

ALA D – CABEAMENTO ESTRUTURADO
ESCALA 1:50

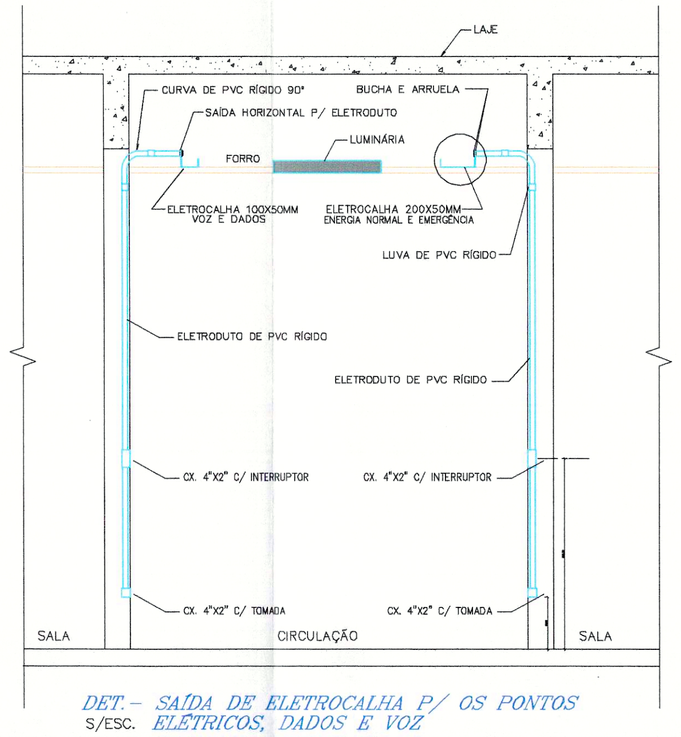

DET. – SAÍDA DE ELETROCALHA P/ OS PONTOS ELÉTRICOS, DADOS E VOZ
S/ESC.

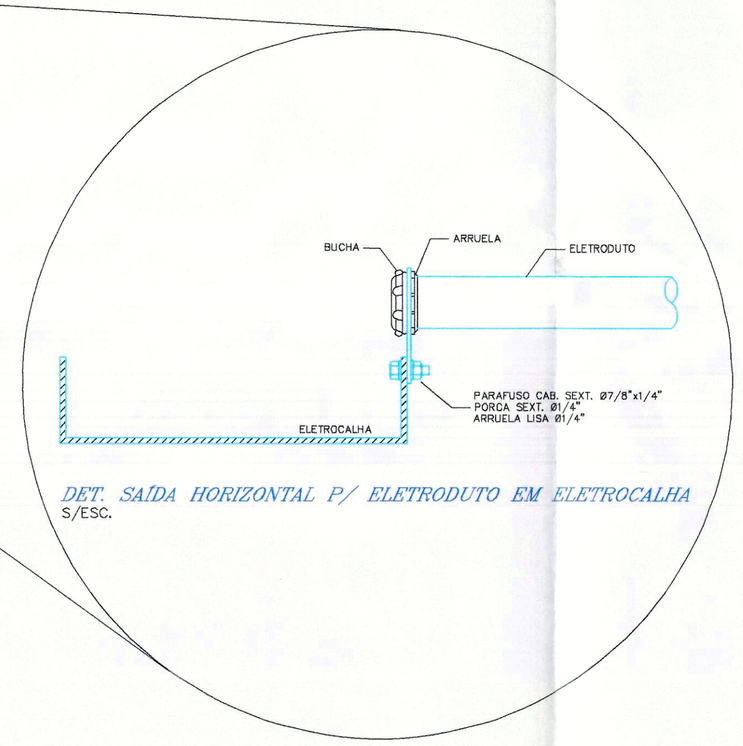

DET. SAÍDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO EM ELETROCALHA
S/ESC.

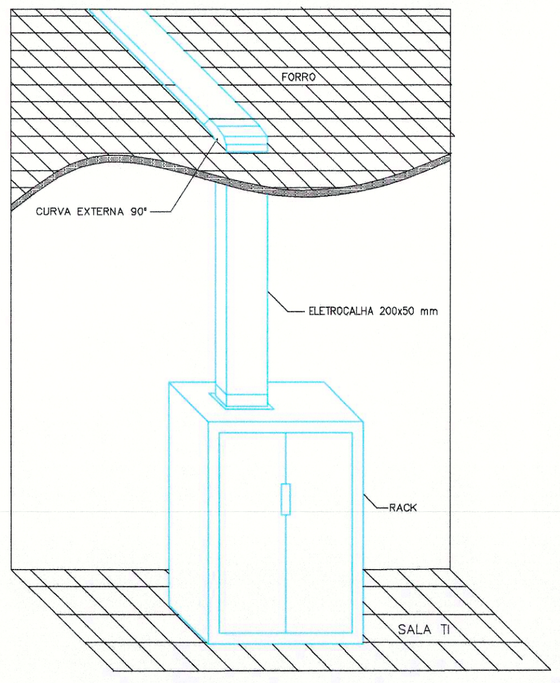

DET. SAÍDA DE ELETROCALHA DO RACK
S/ESCALA



TOMADA P/ LÓGICA : 1RJ-45
S/ESC.



TOMADA P/ LÓGICA : 2RJ-45
S/ESC.

LEGENDA:

	– DUAS TOMADA RJ-45 EM CX. 4"X2" – H=30CM
	– TOMADA RJ-45 EM CX. 4"X2 " NO FORRO OU TETO
	– CÂMERA DE VIDEO POLICROMÁTICA – H=2,40M
	– SUPORTE PARA CÂMERA DE CFTV
CM-15	– CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM CHAPA ESTAMPADA 4"X2" H=30CM
	– CX. METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA DE 15X15X10CM – H=INDICADA
	– SAÍDA P/ ELETRODUTO 3/4" EM ELETROCALHA DE 100 MM
	– TÊ HORIZONTAL 90 'U' 200X100MM
	– SAÍDA P/ ELETRODUTO 3/4" EM ELETROCALHA DE 200 MM
	– REDUÇÃO CONCENTRICA 'U' PERFURADO 200X100X100MM
	– ELETRODUTO PARA LÓGICA PELO TETO
	– ELETRODUTO PARA LÓGICA PELO PISO
	– ELETRODUTO PARA LÓGICA PELA PAREDE
	– DUTO AÉREO PERFURADO 'U' 100MMX100MM
	– DUTO AÉREO PERFURADO 'U' 20MMX100MM
T	– CABO PARA LÓGICA

NOTAS (Telefone e Lógica)

01) ELETRODUTO NÃO COTADO SERÁ DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"
02) TODO ELETRODUTO SERÁ DE PVC RÍGIDO, CLASSE B, ROSQUEÁVEL.
03) NAS TERMINAÇÕES DA TUBULAÇÃO EM CAIXAS DEVERÃO ESTAR PROVIDAS DE BUCHAS E ARRUELAS
04) EMENDAS DE ELETRODUTOS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE LUVAS ATARRAXADAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES A SEREM LIGADAS
05) AS REBARBAS QUANDO DO CORTE DOS ELETRODUTOS DEVERÃO SER RETIRADAS
06) NOS ELETRODUTOS QUE NÃO FOREM PASSADOS CABOS, DEIXAR ARAME GUIA NÚMERO 14 BWG GALVANIZADO
07) DURANTE OS TRABALHOS DE ACABAMENTO, PINTURA, ETC., AS CAIXAS DE SAÍDA DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE PROTEGIDAS COM PAPEL.
08) AS CAIXAS DE SAÍDA DEVEM ESTAR ISENTAS DE RESTOS DE ARGAMASSA E DEVIDAMENTE LIMPAS

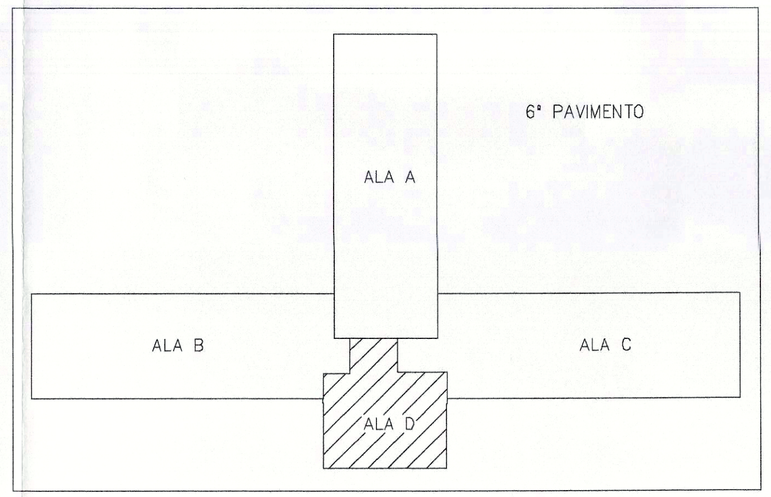

PLANTA CHAVE

PROJETO & EXECUÇÃO

PADRÃO		
COR	PEN Nº	P
1	7	0,100
2	7	0,200
3	7	0,25
4	4	0,280
5	5	0,280
6	6	0,280
7	7	0,250
8	8	0,150
9	9	0,150
80	80	0,350
160	160	0,150
240	240	0,150
252	252	0,100
253	253	0,100
254	254	0,100
255	255	0,100

Obra
PEDIATRIA SANTA CASA
Local R. EDUARDO SANTOS PEREIRA, 88 – CENTRO, CAMPO GRANDE

PROJETO ELÉTRICO

Título
ALA D
CABEAMENTO ESTRUTURADO

18/25

Empresa responsável pelo projeto
PROLUX ENGENHARIA LTDA

Dados da Empresa
Rua Manoel Inácio de Souza, 1630 – Santa Fé
E-Mail: prolux@terra.com.br – Campo Grande/MS
Fone: (67) 3326-2929 – Fax (67) 3326-2336

Autor do projeto
Engº Eletº Jurací Costa Correia
CREA-MS 1377/D

Proprietário
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE SANTA CASA
CNPJ 03.278.524/0001-06

Escala	Área	Nº Art	Nº Projeto	Desenho	Data
1:50	2.258,98 m²	XXXX	1382 – 18	JOÃO	JUNHO – 2018